


中重吨位变电所电力安装工程答疑澄清（一）

各潜在投标人：

现对中重吨位变电所电力安装工程（项目编号：JG2026-07-0545，以下简称“本项目”）招标文件做出如下澄清：

澄清1：本项目招标项目名称以“中重吨位变电所电力安装工程”为准。

疑问1：图纸中大装车间配电房高压柜型号为KYN28A-12，现场高压柜型号为HXGN15A-12，清单中也未列此项，请明确这台高压柜是否更换？

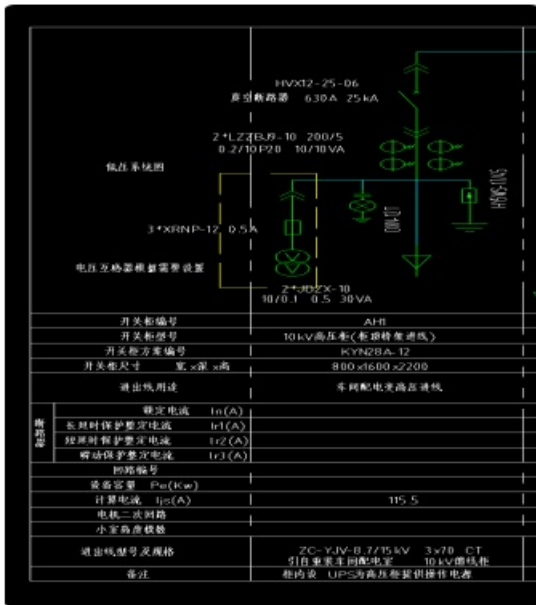

回复1：不更换。

疑问2：请问重装车间变配电室 ZRYJV22-8.7/10kV- (3X150) 高压进线电缆引自哪里？请明确电缆敷设路径。

高压开关柜名称	相柜	进线柜	出线柜
高压开关柜型号	KYN28A-12	KYN28A-12	KYN28A-12
高压开关柜编号	1AK1	1AK2	1AK3
额定电压(kV)			
额定短路电流	CVL-12/T 630-25	3×XRNP-35/0.5A	CVL-12/T 630-25
高压熔断器	3×Z2ER-10 100/5 0.5/10P/20 10kV/10VA		3×Z2ER-10 300/5 0.5/10P/20 10kV/10VA
电压互感器		3×JDZX-10 0.5/6P 10kV/30VA 10/0.1/0.1kV 25/25/25	LRC-40B 50/1A 18P/B
避雷器			JBP5-12/25kA
断路器	YH5-WZ-12/45	YH5-WZ-12/45	TPB-B-12/25kA
接地保护装置	3DKN-12/0	3DKN-12/0	3DKN-12/0
CT二次回路保护装置	YM-CT-6		YM-CT-6
智能开关柜保护装置	YM-H13	YM-H13	YM-H13
微断保护装置	YM-M200 (过流、短路)	YM-M200 (过流)	YM-M200 (过流、短路、漏电、漏电)
漏电保护装置	YM-H2/ YM-H2-T		YM-H2-T
无功补偿装置	YM-CW-6		YM-CW-6
测量仪表	YMDK2E-9.5		YMDK2E-9.5
主要容量	4500kVA		2880kVA
计算电流 (A)			
电缆型号	ZRYJV22-8.7/10-3×150		ZRYJV-8.7/10-3×95
二次回路图号			

回复2：引自35kv总降压站2#三路柜，路径详室外电气平面图（缩小图纸即可看到厂区高压电缆路径图纸）。

电话：0551-66061470

日期：2026年4月27日